




а с с о ц и а ц и я  
**НП СОВЕТ РЫНКА**

# Отчет о результатах контроля за соблюдением ПАО «ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка за IV квартал 2020 года

утвержден 26 февраля 2021 года (Протокол № 5/2021 заседания  
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»)

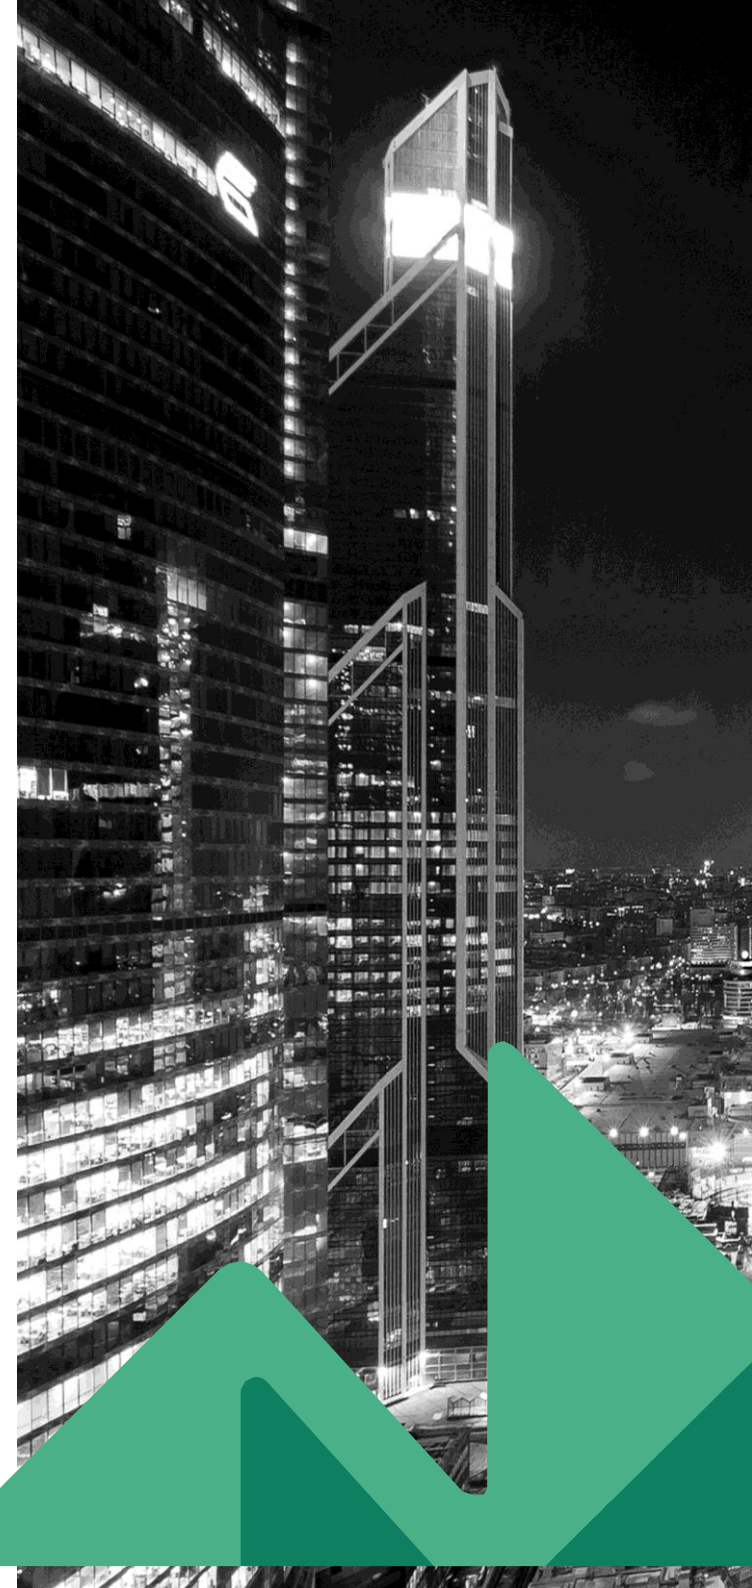

## СОДЕРЖАНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ

4

### РАЗДЕЛ I

#### Результаты мониторинга контролируемых показателей

4

1. Изменение регистрационной информации

4

2. Установление (подтверждение) соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета требованиям правил и регламентов оптового рынка

6

3. Сбор результатов измерений, формирование, согласование и передача Коммерческому оператору величин фактических объемов сальдо перетоков электроэнергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и другими субъектами оптового рынка

11

4. Осуществление функций держателя договоров о параллельной работе

12

5. Исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях, исполнение иных обязательств по оплате в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка

13

### РАЗДЕЛ II

**Информация о результатах проверок Ассоциации «НП Совет рынка» по жалобам на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»**

14

### РАЗДЕЛ III

**Информация о результатах рассмотрения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» жалоб на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»**

14

## **РАЗДЕЛ IV**

**Информация о результатах проверок действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка, проведенных по поручениям органов управления Ассоциации «НП Совет рынка»**

**15**

## ВВЕДЕНИЕ

На основании пункта 3 статьи 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ Ассоциация «НП Совет рынка» осуществляет контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка - участниками обращения электрической энергии и (или) мощности, организациями коммерческой инфраструктуры, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Порядок осуществления контроля в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ПАО «ФСК ЕЭС», ФСК) установлен Регламентом контроля за соблюдением организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью правил и регламентов оптового рынка (Приложение № 24 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В настоящем отчете, подготовленном в соответствии с указанным регламентом, представлены результаты контроля за соблюдением ПАО «ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка в IV квартале 2020 года.

## РАЗДЕЛ I

### Результаты мониторинга контролируемых показателей

#### 1. Изменение регистрационной информации

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
1.1	Предоставление информации о величине фактического отпуска электрической энергии из электрических сетей, отнесенных к сетям ФСК 330 кВ и выше или к сетям ФСК 220 кВ и ниже	п. 3.13 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (далее – Регламент №1)	3	0	0
1.2	Предоставление Коммерческому оператору общих документов по сечению коммерческого учета	пп. 4.2.3, 4.2.5 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Регламент №1.1)	8	0	0

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
1.3	Предоставление Коммерческому оператору согласованного Перечня средств измерений (далее – ПСИ) в макете 60000 по измененным сечениям	пп. 4.2.3, 4.2.5 Регламента №1.1	5	0	0
1.4	Предоставление Коммерческому оператору согласованного ПСИ в макете 60000 с изменениями соответствующих точек измерений	п. 2.7.7 Регламента №1.1	2	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

2. Установление (подтверждение) соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета требованиям правил и регламентов оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
2.1	Наличие Актов о соответствии АИИС КУЭ класса А	п. 2.7.4.1 Регламента №1.1	619	6	0
2.2	Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ в отношении новых и(или) измененных сечений ФСК	пп. 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 Регламента №1.1	18	5	0
2.3	Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ взамен актов с истекшим сроком действия	п. 2.7.4.1 Регламента №1.1; пп. 1.6 (второй абзац), 2.7.1 Приложения 11.3 к Регламенту №1.1	1	1	0

Форма № 2. Сведения о несоблюдении установленных требований

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
п.2.1	Отсутствие Актов о соответствии АИИС КУЭ в отношении 6 сечений по состоянию на 31.12.2020: 1. ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Москвы и Московской области)) – АО «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»); 2. ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Тверской области)) - АО «АтомЭнергоСбыт» (ОАО «Тверьэнергосбыт»); 3. ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям	Наличие измерительных трансформаторов, которые не соответствуют требованиям ОРЭМ, в том числе принадлежащих иным собственникам. Наличие измерительных комплексов, принадлежащих иным собственникам, что приводит к сложностям подготовки комплекта документов на установление соответствия АИИС КУЭ в целом по сечению, а также при организации передачи данных. Наличие измерительных трансформаторов,	1. Выполняются мероприятия, направленные на замену измерительных трансформаторов, которые не соответствуют требованиям ОРЭМ, получение документации от иных собственников измерительных комплексов и внесение сведений о средствах измерений в Госреестр. 2, 3 Строительно-монтажные работы по замене измерительных трансформаторов, которые не соответствуют требованиям ОРЭМ, завершены.

№ п. Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
<p>Тульской области)) - АО «ТНС энерго Тула» (ОАО «Тулаэнергосбыт»);</p> <p>4. ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра (по сетям Костромской области) - ОАО «Костромская сбытовая компания» (ОАО «Костромская сбытовая компания»);</p> <p>5. ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири (по сетям Томской области) (юг) – ОАО «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания» (юг));</p> <p>6. ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра (по сетям Курской области) - АО «АтомЭнергоСбыт» (ОАО «Курскрегионэнергосбыт»)</p>	<p>выпущенных в СССР и Российской Федерации до апреля 1993 года, сведения о которых отсутствуют в Госреестре средств измерений.</p> <p>Увеличение сроков строительно-монтажных работ, а также разработки и утверждения в органах гостехрегулирования метрологической документации АИИС КУЭ связано с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с изменением со стороны Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) порядка проведения экспертизы и выдачи свидетельств об утверждении типа с приложением описания типа средств измерений.</p>	<p>Метрологическая документация АИИС КУЭ находится на экспертизе в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).</p> <p>4. Строительно-монтажные работы по замене измерительных трансформаторов, которые не соответствуют требованиям ОРЭМ, завершены. Работы по утверждению типа средств измерений выполнены. Проводится метрологическая поверка измерительных каналов АИИС КУЭ.</p> <p>5. Строительно-монтажные работы по замене измерительных трансформаторов, которые не соответствуют требованиям ОРЭМ, завершены. Завершена разработка и утверждение в органах гостехрегулирования метрологической документации АИИС КУЭ. ПАО «ФСК ЕЭС» инициирована процедура установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ.</p> <p>6. ПАО «ФСК ЕЭС» получен Акт о соответствии АИИС КУЭ от 18.01.2021 №21-01-35.</p>
<p>п.2.2 1. Превышение установленного в п.4.2.3 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги (по сетям Ульяновской области) – ПАО «Ульяновскэнерго» (ОАО «Ульяновскэнерго») на 3 календарных дня (по состоянию на дату окончания отчетного квартала).</p>	<p>Необходимость актуализации метрологической документации АИИС КУЭ, в том числе после внесения в Госреестр средств измерений измерительных трансформаторов, сведения о которых ранее отсутствовали в Госреестре средств измерений. Временные затраты на разработку и утверждение в органах гостехрегулирования метрологической документации АИИС КУЭ превысили сроки, отведенные на получение Акта о</p>	<p>С 15.02.2021 по 16.02.2021 назначены испытания АИИС КУЭ.</p>

№ п. Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
<p>Регламентный срок - 28.12.2020.</p>	<p>соответствии АИИС КУЭ в связи с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с изменением со стороны Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) порядка проведения экспертизы и выдачи свидетельств об утверждении типа с приложением описания типа средств измерений.</p>	
<p>2. Превышение установленного в п.4.1.1 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги (по сетям Саратовской области) - ПАО «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго») на 91 календарный день (по состоянию на дату окончания отчетного квартала). Регламентный срок - 01.10.2020.</p>	<p>Проведение мероприятий по внесению в Госреестр средств измерений измерительных трансформаторов, сведения о которых отсутствуют в Госреестре средств измерений. Временные затраты по внесению в Госреестр средств измерений измерительных трансформаторов превысили сроки, отведенные на получение Акта о соответствии АИИС КУЭ в связи с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с изменением со стороны Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) порядка проведения экспертизы и выдачи свидетельств об утверждении типа с приложением описания типа средств измерений.</p>	<p>ПАО «ФСК ЕЭС» инициирована процедура установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ.</p>
<p>3. Превышение установленного в п.4.1.1 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра (по сетям</p>	<p>Временные затраты по замене непригодных к применению измерительных трансформаторов превысили сроки, отведенные на получение Акта о соответствии АИИС КУЭ.</p>	<p>ПАО «ФСК ЕЭС» выполняются мероприятия, направленные на замену непригодных к применению измерительных трансформаторов.</p>



№ п. Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
<p>Ярославской области) - ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОАО «Ярославская сбытовая компания») на 91 календарный день (по состоянию на дату окончания отчетного квартала).</p> <p>Регламентный срок - 01.10.2020.</p>		
<p>4. Превышение установленного в п.4.2.2 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра (по сетям Владимирской области) - ООО «ЭСВ» (ОАО «Владимирская энергосбытовая компания») на 32 календарных дня (по состоянию на дату окончания отчетного квартала).</p> <p>Регламентный срок - 29.11.2020.</p>		
<p>5. Превышение установленного в п.4.1.1 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока (по сетям Амурской области) – ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (ООО «Транснефть-Восток» в границах Амурской области) на 2 календарных дня.</p> <p>Регламентный срок - 01.12.2020.</p>	<p>22.09.2020 от АО «АТС» получено отрицательное заключение технической экспертизы на комплект документов для установления соответствия АИИС КУЭ, представленного с заявлением от 10.09.2020 № 51/3040, в связи с отсутствием в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ ПС 220 кВ Сквородино сведений об устройстве синхронизации времени в составе АИИС КУЭ, что потребовало выполнения метрологической поверки по всем измерительным каналам АИИС КУЭ на данной подстанции. Длительный срок выполнения метрологической поверки измерительных каналов АИИС КУЭ ПС 220 кВ Сквородино обусловлен большим количеством измерительных компонентов АИИС КУЭ.</p>	<p>09.11.2020 ПАО «ФСК ЕЭС» инициирована процедура установления соответствия АИИС КУЭ.</p> <p>01.12.2020 успешно проведены испытания АИИС КУЭ.</p> <p>ПАО «ФСК ЕЭС» получен Акт о соответствии АИИС КУЭ от 03.12.2020 № 20-12-15.</p>

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
П.2.3	<p>Превышение срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А), определяемого в соответствии с п.2.7.1 Приложения 11.3 к Регламенту №1.1, взамен акта с истекшим сроком действия в отношении сечения ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра (по сетям Калужской области) - ООО «НОВИТЭН» (ООО «НЛМК-Калуга») на 85 календарных дней (по состоянию на дату окончания отчетного квартала). Регламентный срок 07.10.2020.</p>	<p>В целях проведения метрологической поверки измерительных трансформаторов требовалось согласование отключения оборудования с ООО «НЛМК-Калуга». Учитывая технологический процесс ООО «НЛМК-Калуга», временные затраты на согласование отключений и проведение метрологической поверки превысили сроки, отведенные на получение Акта о соответствии АИИС КУЭ.</p>	<p>ПАО «ФСК ЕЭС» получен Акт о соответствии АИИС КУЭ от 18.01.2021 № 21-01-32.</p>

**Таким образом, в отчетном квартале ПАО «ФСК ЕЭС» допущено 12 случаев несоблюдения регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, что составило 1,8% от общего количества действий, указанных в данном подразделе отчета. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

3. Сбор результатов измерений, формирование, согласование и передача Коммерческому оператору величин фактических объемов сальдо перетоков электроэнергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и другими субъектами оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
3.1	Предоставление Коммерческому оператору почасового акта учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макет 51070)	пп. 7.2, 7.5 Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (далее – Регламент №11), пп. 1.2.1, 1.2.4 Приложения 4 к регламенту №11	640/642/643 <sup>1</sup>	0/0/0	0/0/0
3.2	Передача Коммерческому оператору информации об объемах поставки электрической энергии между первой ценовой зоной оптового рынка и неценовой зоной Калининградской области через энергосистемы иностранных государств в электронном виде	п. 11.4.3 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (далее – Регламент №16)	3	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

<sup>1</sup> Данные по показателю представлены в помесечной разбивке в соответствии с особенностями алгоритма установления значений отдельных контролируемых показателей ПАО «ФСК ЕЭС».

#### 4. Осуществление функций держателя договоров о параллельной работе

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
4.1	Выполнение регламентных требований при осуществлении функций держателя договоров о параллельной работе	пп. 5.4, 5.5.3 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка пп. 4.1, 8.4, 8.5 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы	59	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

5. Исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях, исполнение иных обязательств по оплате в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
5.1	Выполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в сетях по ценовым (неценовым) зонам	пп. 7.5, 8.2, 13.1 Регламента №16	9	0	0
5.2	Выполнение обязательств по оплате штрафов, установленных вступившими в силу решениями Дисциплинарной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка»	п. 17.1 Регламента №16	0	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

## РАЗДЕЛ II

### Информация о результатах проверок Ассоциации «НП Совет рынка» по жалобам на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование заявителя	Реквизиты жалобы		Выводы о соответствии или несоответствии действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» правилам и (или) регламентам оптового рынка	Сведения о принимаемых мерах по прекращению и (или) недопущению нарушения установленных требований
	исх. № и дата	вх. № и дата		
-	-	-	-	-

В отчетном квартале в Ассоциацию «НП Совет рынка» жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке не поступали, соответствующие проверки не проводились.

## РАЗДЕЛ III

### Информация о результатах рассмотрения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» жалоб на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование заявителя	Реквизиты жалобы		Принятое решение
	исх. № и дата	вх. № и дата	
-	-	-	-

В отчетном квартале жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» не поступали и не рассматривались.

## РАЗДЕЛ IV

### Информация о результатах проверок действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка, проведенных по поручениям органов управления Ассоциации «НП Совет рынка»

Ссылка на решение органа управления Ассоциации «НП Совет рынка» о проведении проверки (реквизиты поручения)

Выводы о соответствии или несоответствии действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» правилам и (или) регламентам оптового рынка

Сведения о принимаемых мерах по прекращению и (или) недопущению нарушения установленных требований

-

-

-

**В отчетном квартале поручения о проверках действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка органами управления Ассоциации «НП Совет рынка» не выдавались, соответствующие проверки не проводились.**